



STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST - VNITŘNÍ JEDNOTKY PRO, GRANDIS, ACONOMIS, BD

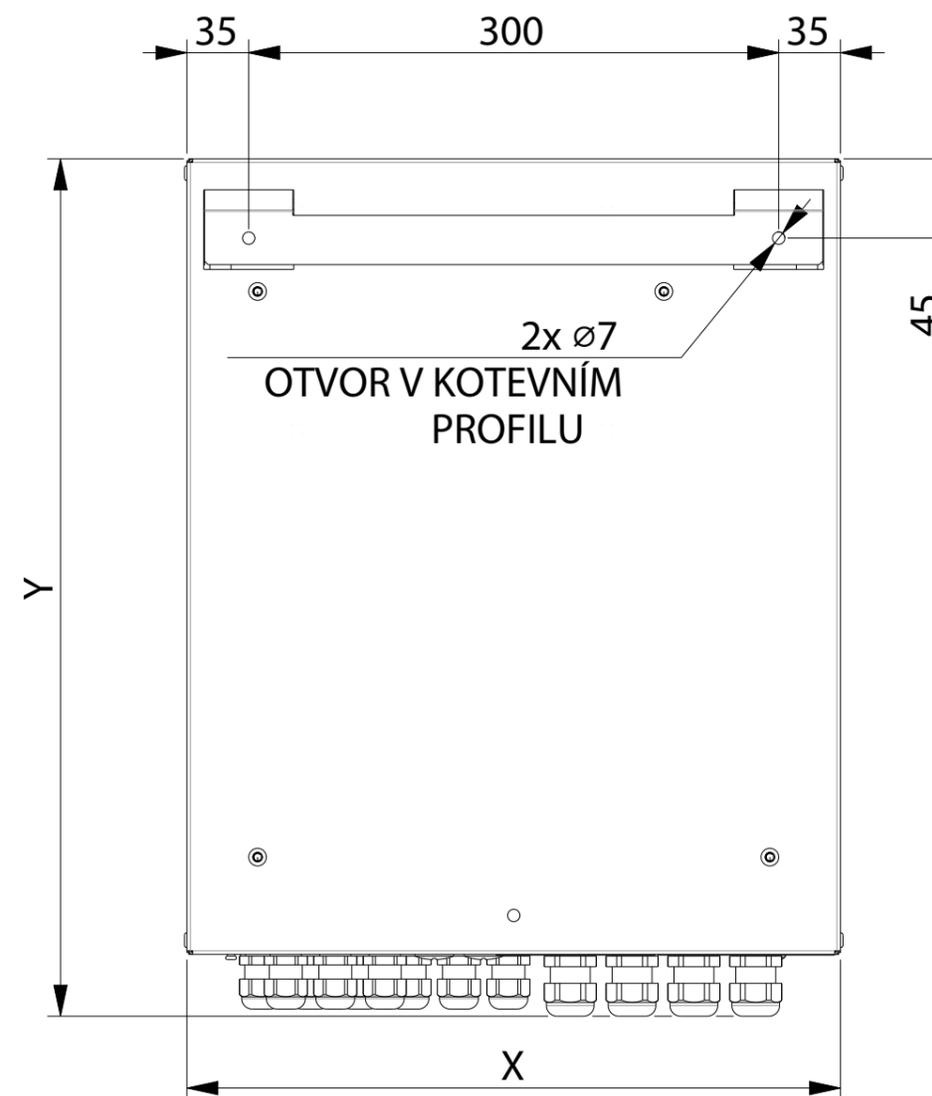

Zed' musí být pevná, suchá a nehořlavá.
Teplota místnosti musí být v rozmezí 10°C do 35°C.
Vlhkost vzduchu by neměla přesahovat 70%.



Pokud instalace tepelného čerpadla bude zajišťovat ohřev teplé užitkové vody, je nutné počítat s tím, že z pojistného ventilu rozvodu TUV může vytékat voda, a proto bude při instalaci pojistný ventil napojen na odtok odpadu.
Pokud není odpad dostupný, zákazník musí umístit nádobu pod pojistný ventil, která se ovšem musí pravidelně vylévat.

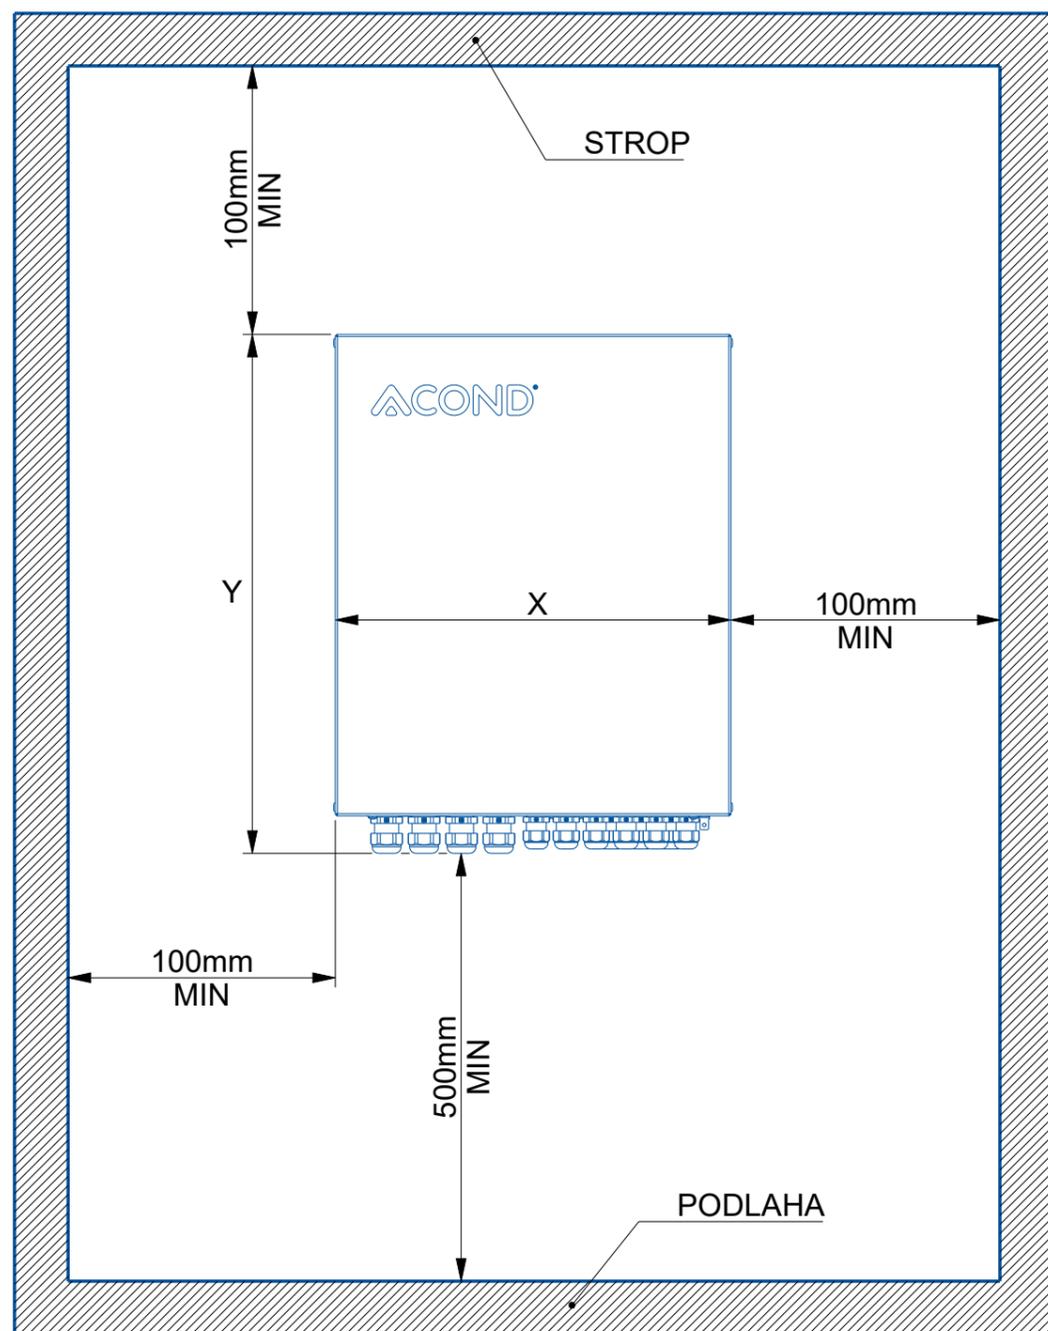

VNITŘNÍ JEDNOTKA	X	Y
PRO / GRANDIS	370mm	485mm
ACONOMIS	370mm	350mm
BD	600mm	450mm

PART NUMBER / ČÍSLO DÍLU: AC-B003-CZ	DOC. / DOKUMENT NS	REVISION / REVIZE 05	POKUD NENÍ UVEDENO JINAK. VŠEOBECNÉ TOLERANCE ISO 2768-1mK. GPS TOLERANCE CSN EN ISO 8015. CHRÁNĚNO PODLE CSN ISO 16016	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. DIMENSIONS ARE IN MM. GENERAL TOLERANCES ISO 2768-1mK. GPS TOLERANCES CSN EN ISO 8015. PROTECTED BY CSN ISO 16016	
TITLE / NÁZEV DÍLU: STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST - VNITŘNÍ JEDNOTKY PRO, GRANDIS, ACONOMIS, BD			DRAWN BY / KRESLIL: MÁCHALOVÁ	APPROVED BY / SCHVÁLIL: PICEK	DATE / DATUM: 11.11.2025
MASS / HMOTNOST:				SCALE / MĚRITKO	FORMAT / FORMÁT A3
					SHEET / LIST 1 / 2

CONSTRUCTION READINESS - INDOOR UNIT PRO, GRANDIS, ACONOMIS, BD

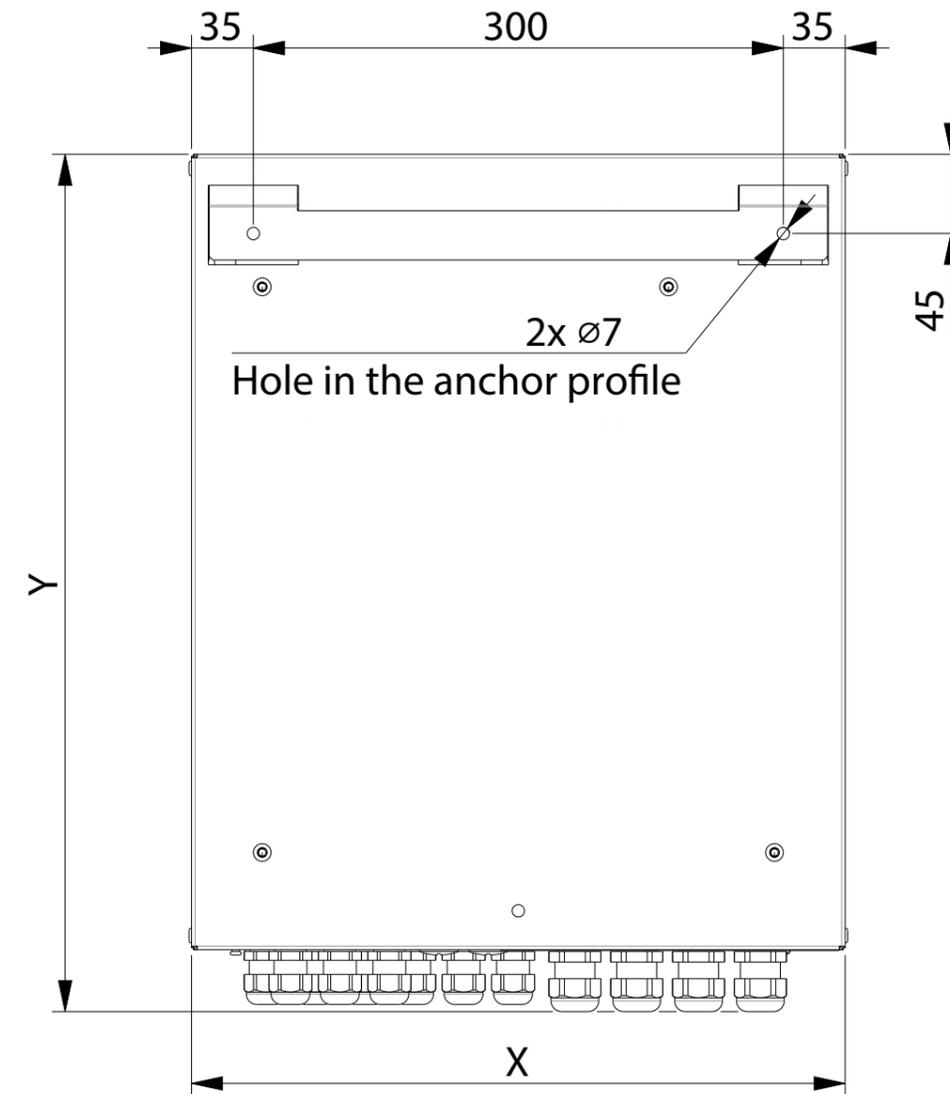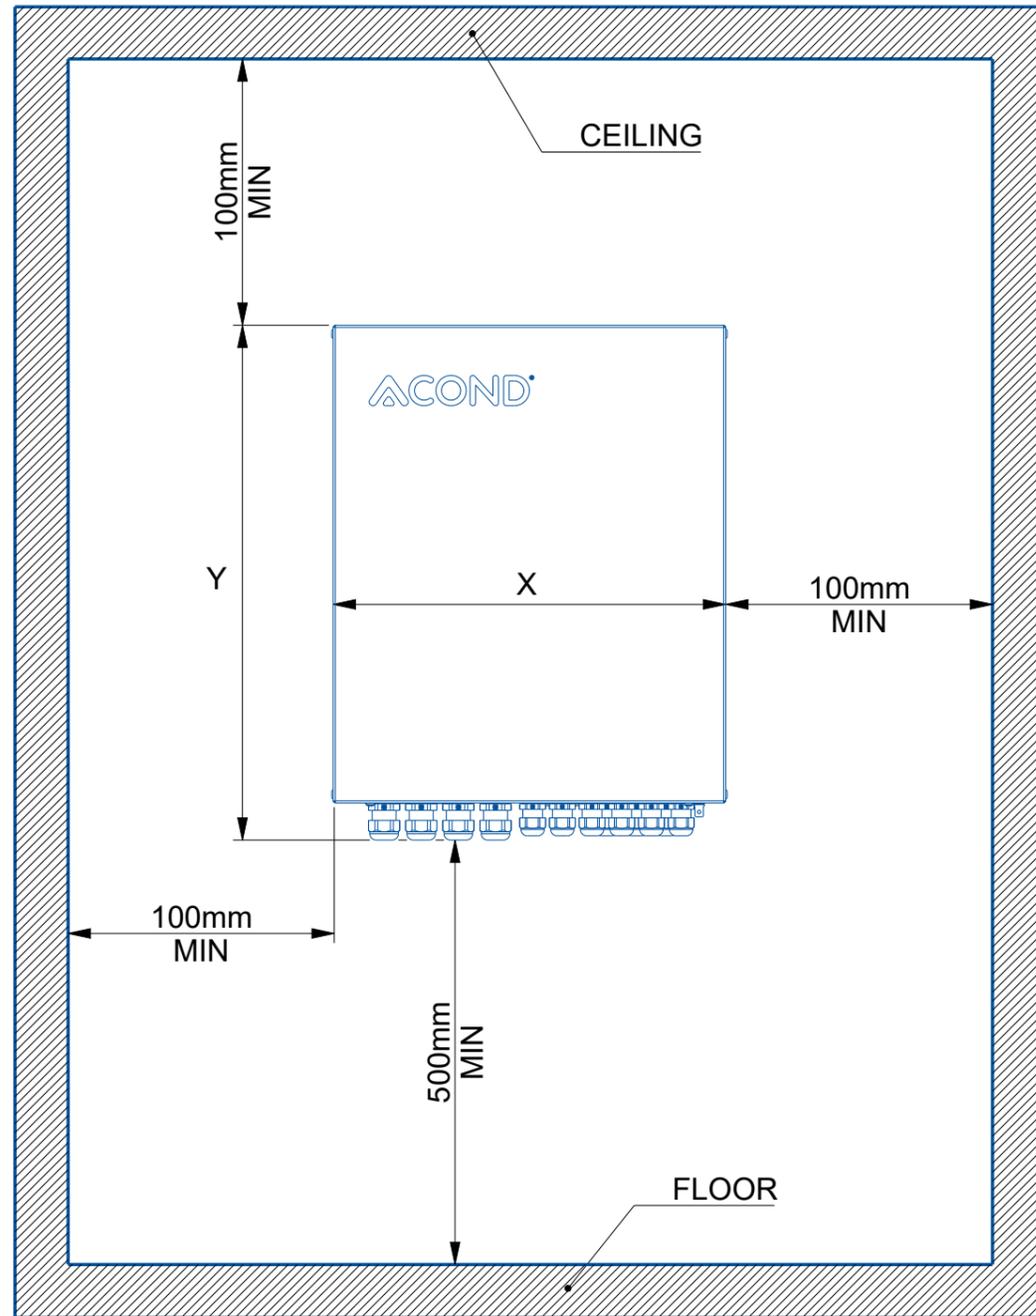

The wall must be solid, dry and non-combustible.
The room temperature must be between 10°C and 35°C.
Air humidity should not exceed 70%.



If the installation of heat pump will provide domestic hot water heating, it is necessary to take into account that water may flow out of the DHW safety valve and therefore the safety valve will be connected to the waste drain during instalation.
If the waste is not available, the customer must place the container under safety valve, which must be poured regularly.

INSIDE UNIT	X	Y
PRO / GRANDIS	370mm	485mm
ACONOMIS	370mm	350mm
BD	600mm	450mm

PART NUMBER / ČÍSLO DÍLU: AC-B003-CZ	DOC. / DOKUMENT NS	REVISION / REVIZE 05	POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK. VŠEOBECNÉ TOLERANCE ISO 2768-1mK. GPS TOLERANCE CSN EN ISO 8015. CHRÁNĚNO PODLE CSN ISO 16016	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MM. GENERAL TOLERANCES ISO 2768-1mK. GPS TOLERANCES CSN EN ISO 8015. PROTECTED BY CSN ISO 16016	
TITLE / NÁZEV DÍLU: CONSTRUCTION READINESS - INDOOR UNIT PRO, GRANDIS, ACONOMIS, BD			DRAWN BY / KRESLIL: MÁCHALOVÁ	APPROVED BY / SCHVÁLIL: PICEK	DATE / DATUM: 11.11.2025
MASS / HMOTNOST:				SCALE / MĚRITKO	FORMAT / FORMÁT A3
					SHEET / LIST 2 / 2